



„FLORIAN” BIURA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
WROCLAW, ul. Owsiana 4-6, tel. 071 367-80-68; 071 367-80-69

(pieczęć Zakładu Kominarskiego)
Spółdzielnia
Pracy Usług Kominarskich
we Wrocławiu
Rejonowy Zakład nr 11
58-230 Bielawa, ul. Włoka Polskiego 1
tel. 74 833 27 18

BIELAWA , dnia 03.01.2022

OPINIA 086043

z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. **Młyńska** nr **2/1** w **58-230 Niemcza**

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez:

Lokal gminny

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego

Pana **Piotr Jagodziński** w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie³.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia³.
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³.

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

W celu uzyskania możliwości prawidłowego wentylowania pomieszczeń kuchni oraz łazienki należy wykonać następujące prace:

- wentylacje wywiewne kuchni oraz łazienki podłączyć do przewodów wentylacyjnych wyprowadzonych po zewnętrznej ścianie budynku, na wysokość dachu - min. 2m (wykonać z materiałów odpowiednich dla kominów wentylacyjnych)
- wykonać nawiew z zewnątrz budynku do pomieszczeń mieszkalnych.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo Budowlane z dnia 03.08.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz. 719 z dnia 22.06.2010 r.). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. z późniejszymi zmianami).

Opinię sporządzono w **2** egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: **1. adresata** **2. a/a**

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Więcej informacji na: www.florian.wroc.pl/inne/rodo

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia _____ podpis _____

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Dokumentacja techniczna sporządzona przez służbę kominarską Spółdzielni „Florian” nie może być wykorzystana do innych celów bez zgody autora.
3. Niepotrzebne skreślić.


OPINIODAWCA

(uprawniony mistrz kominarski)

UPRAWNIONY
MISTRZ KOMINIARSKI
nr dypl. mistrzowskiego 879

Pieczęć i podpis
Piotr Jagodziński

Szkic orientacyjny:

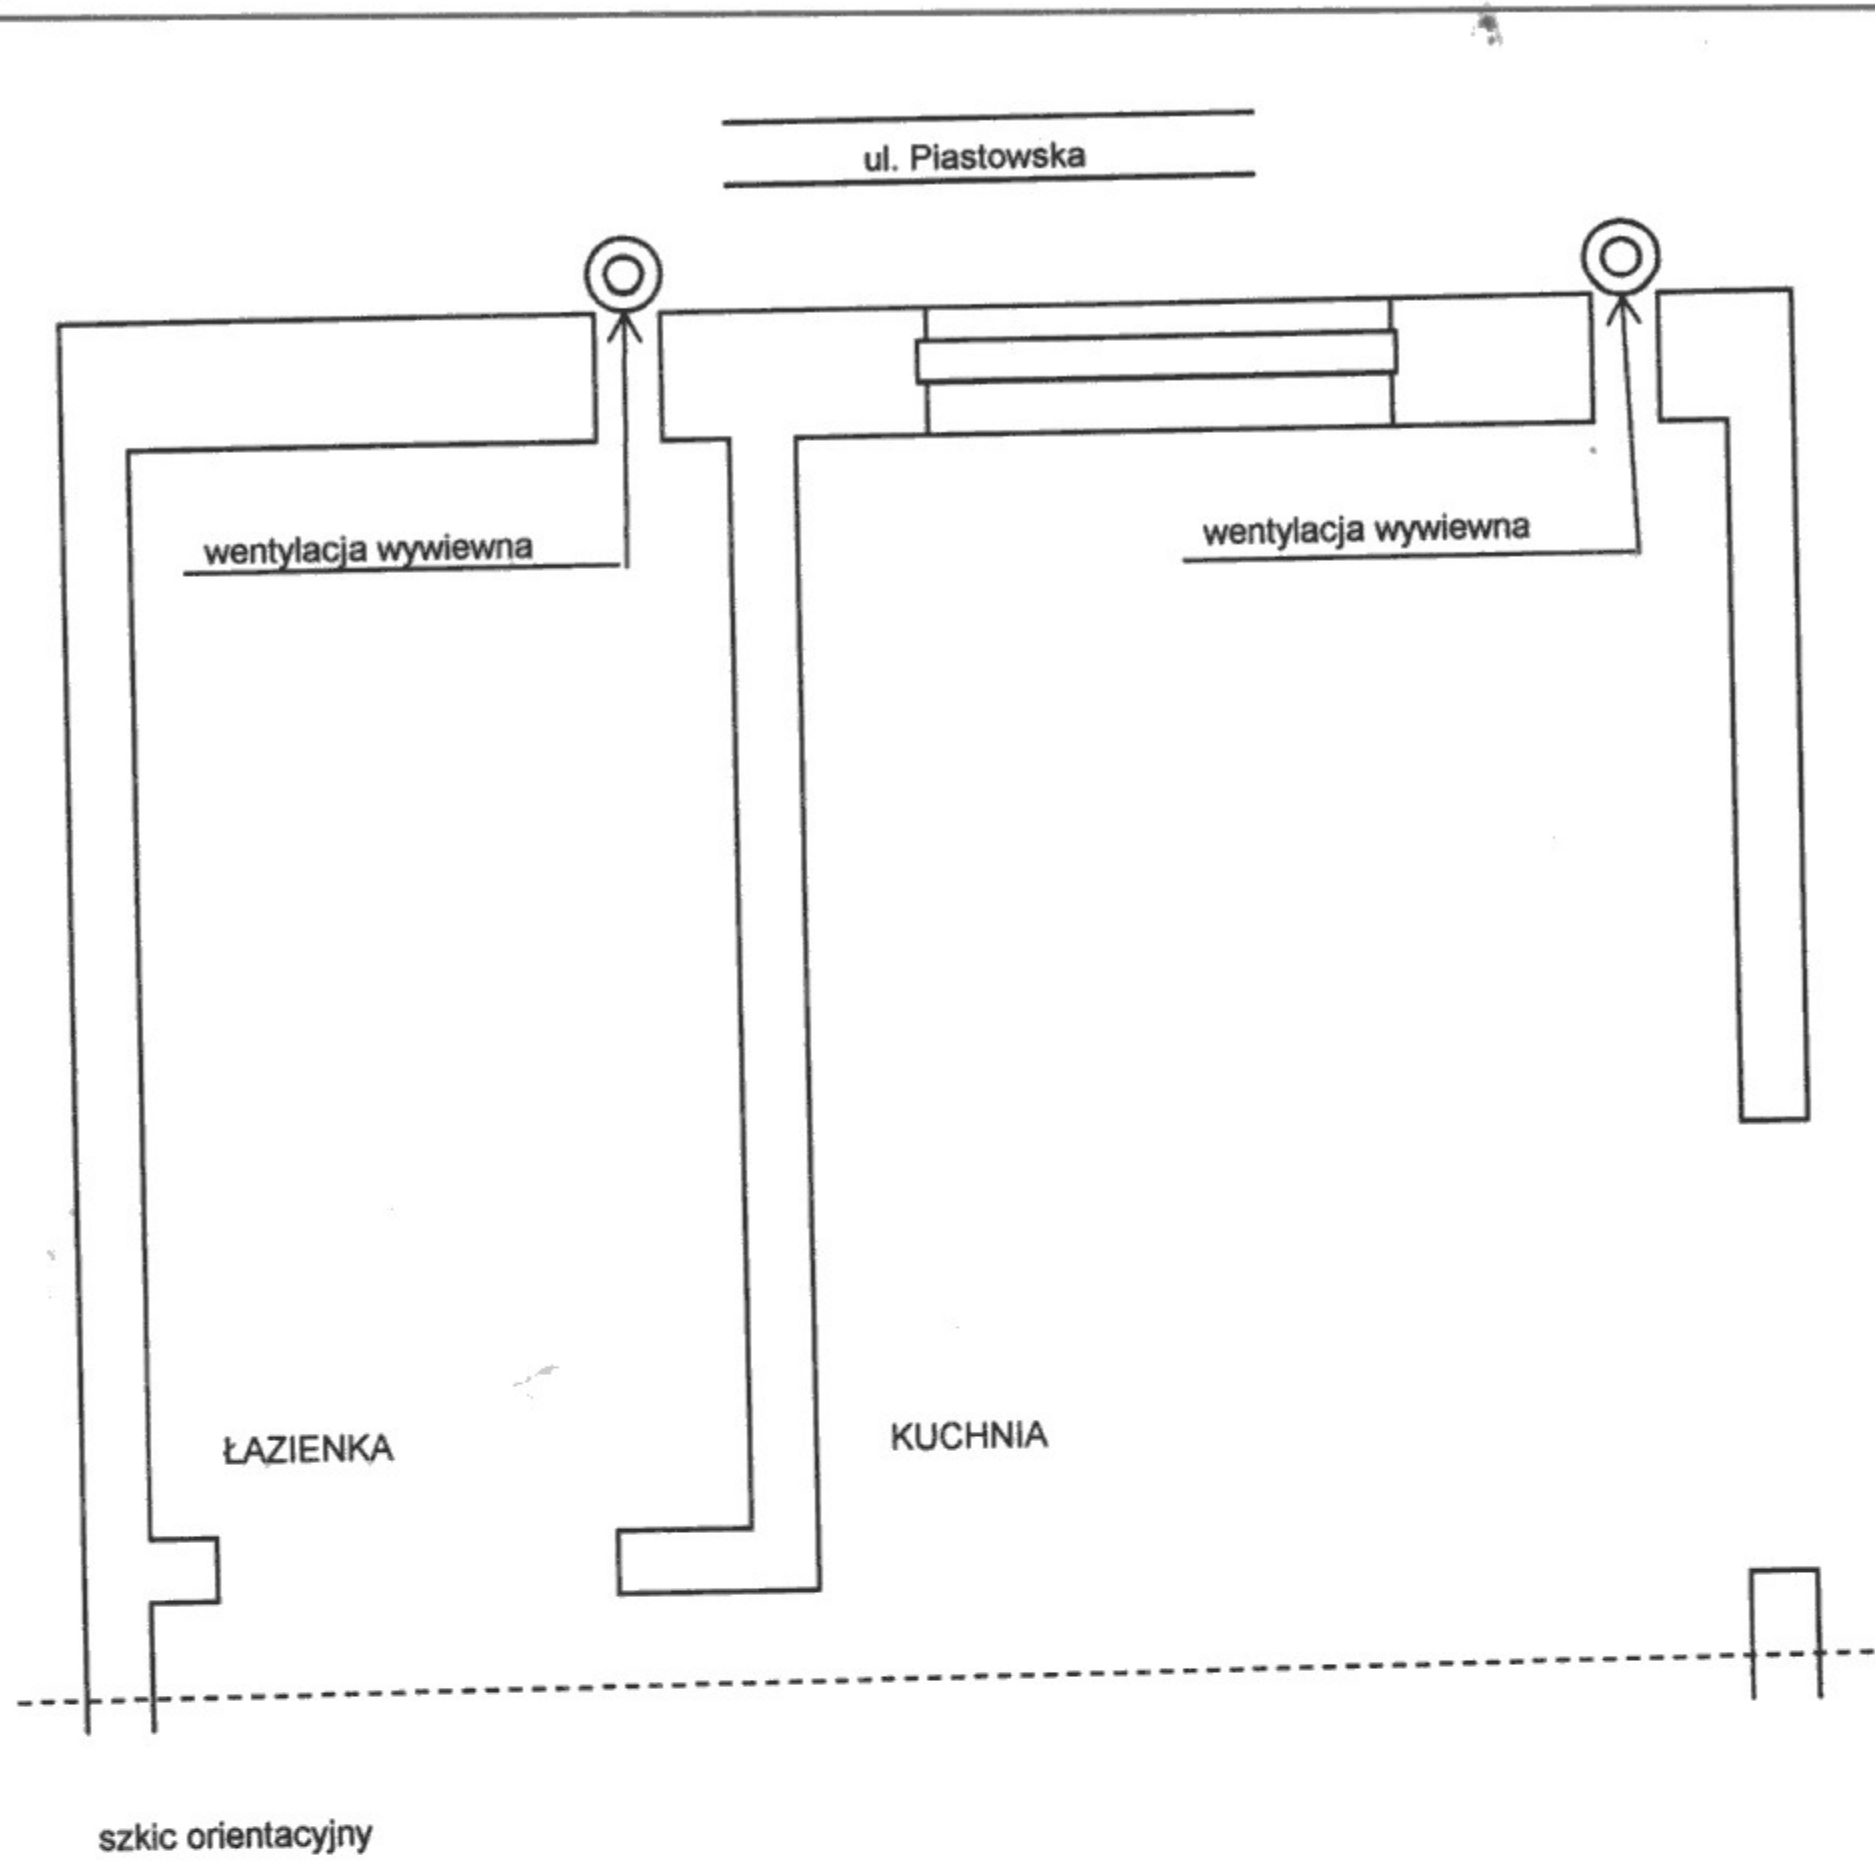

UPRAWNIONY
MISTRZ KOMINIARSKI
nr dypl. mistrzowskiego 879

Piotr Jagodziński

Pieczeń i podpis opiniodawcy